



# Regelquerschnitt C-C


ACHSE\_1, Station 1+050,00

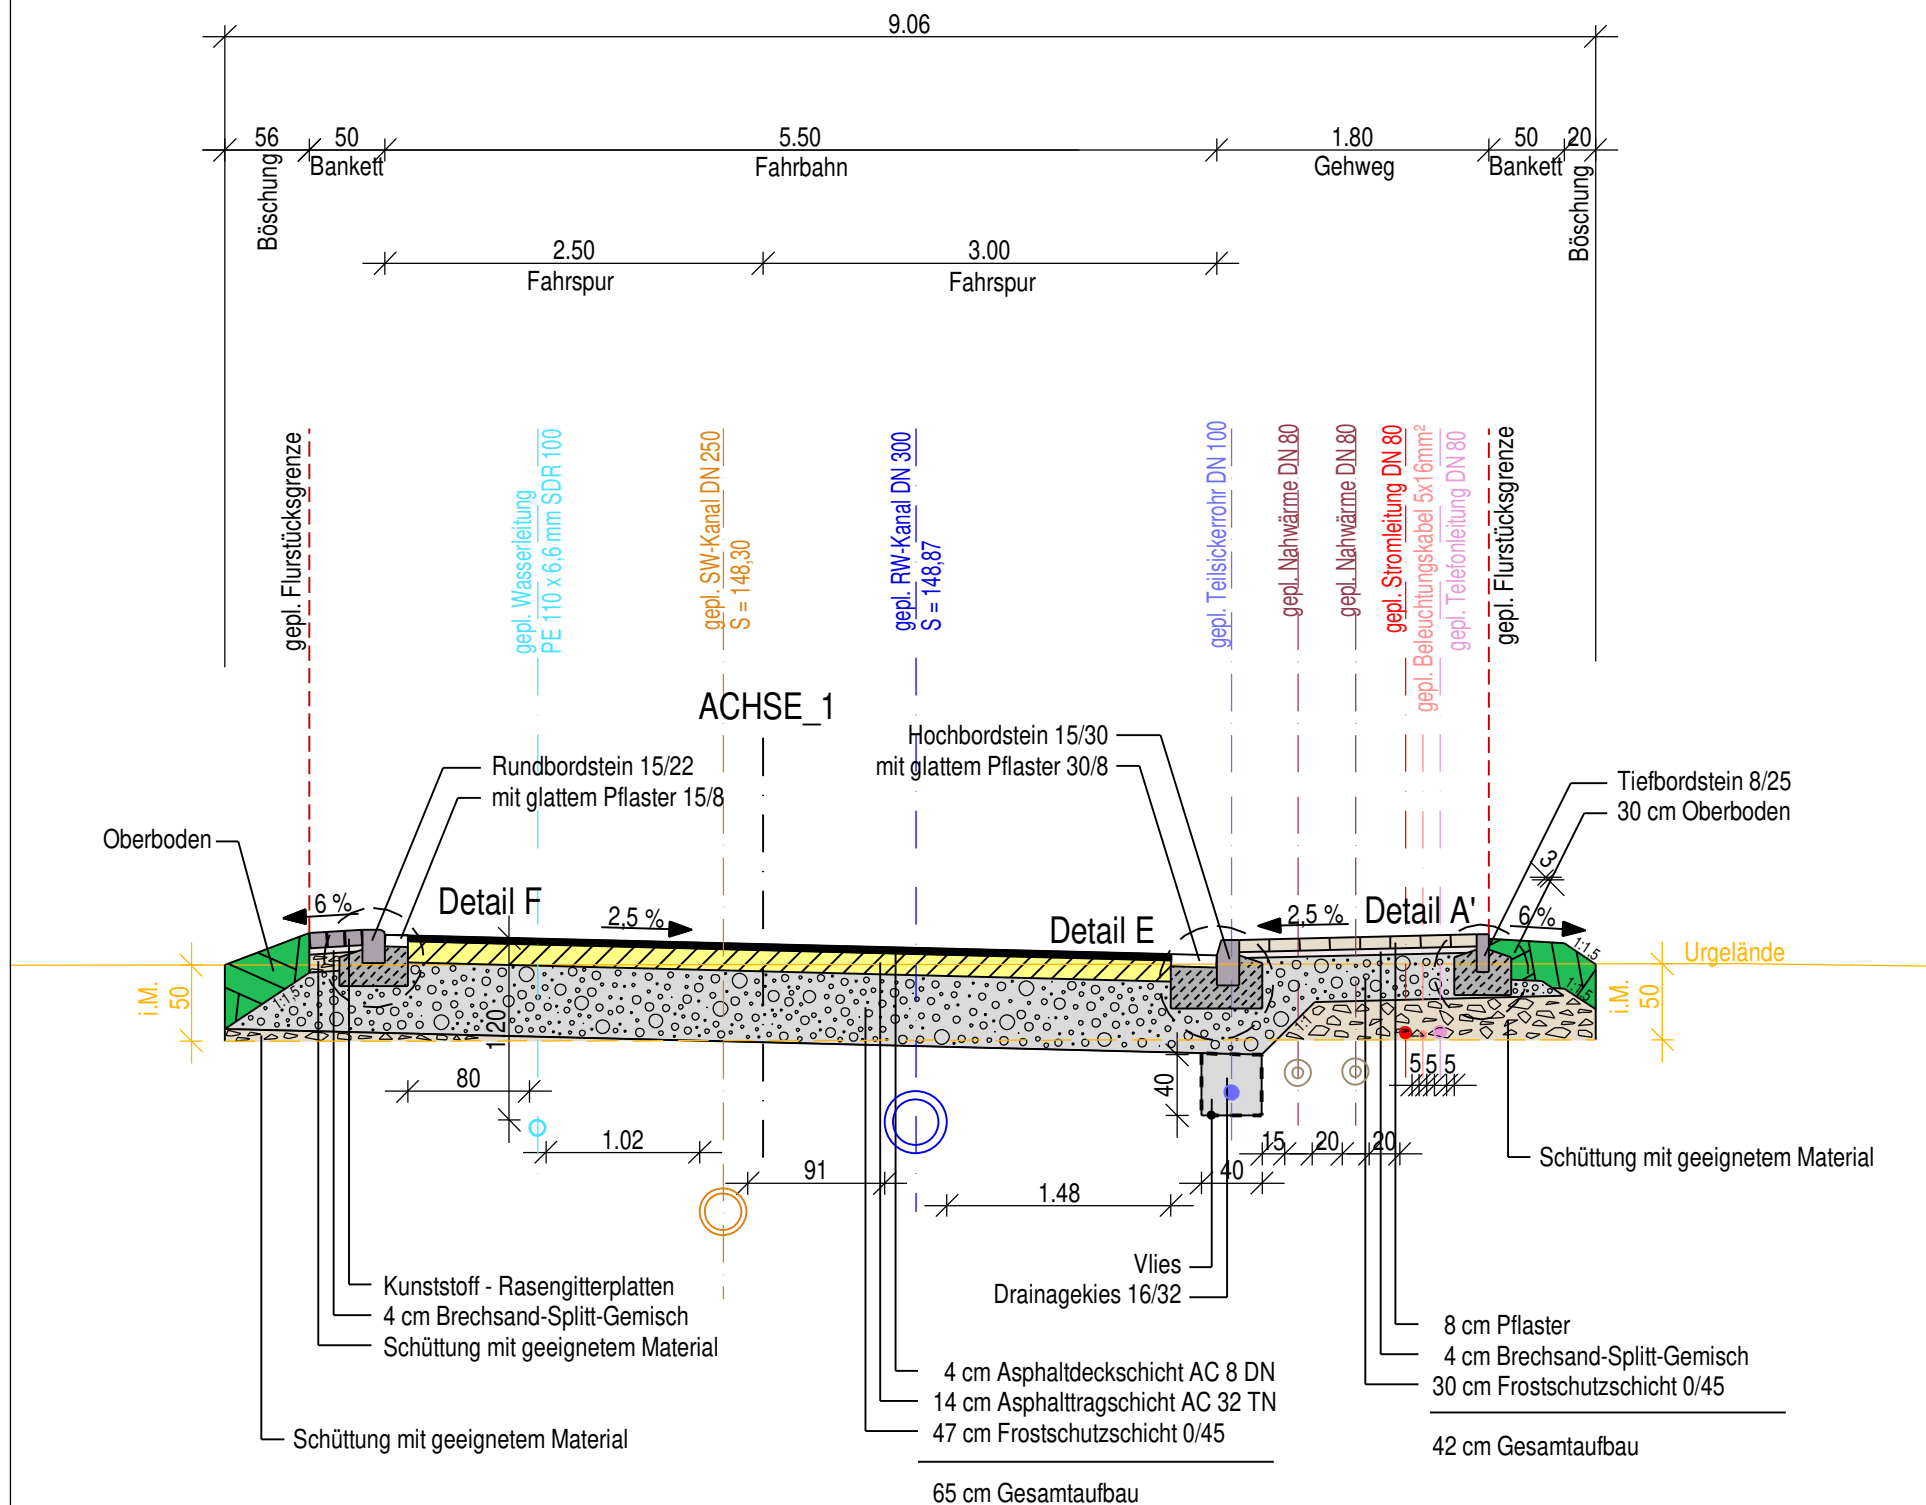


Detail A' M 1:20  
Tiefbordstein 8/25

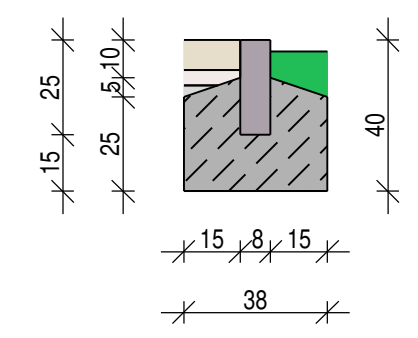

Detail E M. 1:20  
Hochbordstein 15/30  
mit glattem Pflaster 30/8

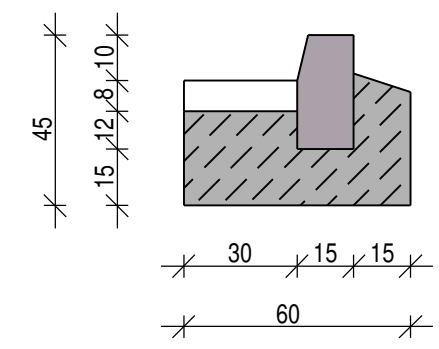

Detail F M. 1:20  
Rundbordstein 15/22  
mit glattem Pflaster 15/8

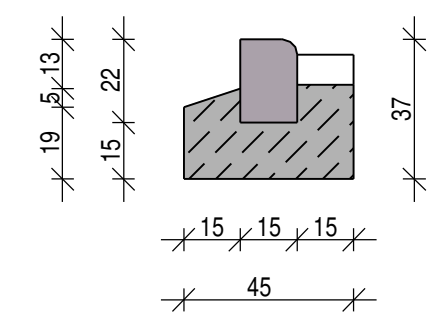

**Jegliche Änderung, Vervielfältigung oder Weitergabe der Daten bedürfen der Zustimmung der Kappis Ingenieure GmbH oder des Auftraggebers.**

**Für nachrichtlich übernommene Einträge (z. B. Leitungstrassen, Katastergrundlagen) wird keine Gewähr übernommen. Lage und Vollständigkeit sind vor Nutzung zu überprüfen.**

**30 cm Baugrundverbesserung**  
**Mindestanforderungen:**  
 Planum - Ev2 ≥ 45 MPa  
 OK Frostschuttschicht - Ev2 ≥ 120 MPa  
 Belastungsklasse Bk 1,0

**Planung:**  
**Kappis Ingenieure GmbH**  
 Europastraße 3 77933 Lahr Fon: 0 78 21 / 9 23 74 0  
 Niederlassung Leipzig  
 Chopinstraße 8 a 04103 Leipzig Fon: 03 41 / 24 73 68 28  
 www.kappis.de

ÄNDERUNGSVERZEICHNIS		
INDEX	DATUM	GEGENSTAND DER ÄNDERUNGEN
04	04.12.2020	Beleuchtungskabel

<b>Auftraggeber:</b> Heimat-Haus GmbH Europastraße 3 77933 Lahr	Anlage: 2	Blatt Nr.: 3
	Maßstab 1: 50	
<b>Bauvorhaben:</b> "Generationenpark Großpösna"	bearbeitet	04.12.2020 Schaaf
	gezeichnet	04.12.2020 Robbins
	geprüft	04.12.2020 Schaaf
	Projekt	2015-022
2015-022_AP_RQ_C-C_04		
<b>Ausführungsplanung:</b> Regelquerschnitt C-C ACHSE_1, Station 1+050,00	H= 580 mm B= 297 mm RIB iTWO civil 2020	